

Porte Blindate

Porta blindata Aegis



"Nella mitologia greca, l'Aegis era molto più di un semplice scudo. Era un'arma magica e divina, una sorta di corazza o scudo che incarnava l'invincibilità e la potenza della divinità che la indossava, usata da Zeus e Atena per infondere terrore nei nemici e garantire una difesa assoluta."
"Oggi, abbiamo scelto di chiamare la nostra porta blindata con lo stesso nome. La porta Aegis non è solo un serramento di altissima classe: è la materializzazione di quella stessa forza ineguagliabile che incarna l'invincibilità. Un nome che, ieri come oggi, comunica una sola e unica sensazione: sicurezza totale e resistenza leggendaria."



L'esperienza maturata in dieci anni nel settore delle porte blindate ha portato, all'inizio del 2012, alla nascita di **Italblindo**. La volontà dei soci era chiara: realizzare una porta blindata che unisse massima sicurezza, estetica raffinata e alta qualità.

Le porte Italblindo si distinguono per diversi elementi innovativi, tra cui i reggi pannelli in **alluminio** anziché in lamiera piegata e verniciata. Questo componente, progettato e prodotto in esclusiva per Italblindo, dona alla porta un design armonico, elegante e unico nel suo genere. Il profilo esclusivo permette inoltre di integrare la guarnizione di battuta in gomma direttamente nella struttura, migliorandone funzionalità e durata.

Il nome **Italblindo** rappresenta l'essenza del *Made in Italy*: qualità, cura dei dettagli e affidabilità. Tutti gli accessori vengono rigorosamente testati per garantire ai clienti il massimo livello di sicurezza e performance disponibili sul mercato.

Il crescente successo delle porte Italblindo, sia in Italia che all'estero, conferma la soddisfazione della clientela e la solidità della nostra filosofia aziendale.

ItalBlindo



Innovazione tecnologica

Taglio laser





Presso piegatura a controllo numerico

CERTIFICAZIONE CLASSE 4 ANTA SINGOLA

ISMES a CESI Company — ISTEDIL

RAPPORTO DI PROVA

Documento n.	241/2023	Copia n. 1	Numero di pagine 6
Oggetto in prova	Porta di sicurezza ad un'anta a battente		
Denominazione	I.B. 3 / 4		
Numero di serie	-		
Produttore	ITALBLINDO Srls Zona Ind. Loc. Aeroporto - 89900 Vibo Valentia (VV)		
Committente	ITALBLINDO Srls Zona Ind. Loc. Aeroporto - 89900 Vibo Valentia (VV)		
Data delle prove	dal 03/09/2023	al 03/10/2023	
Laboratorio di prova	ISMES S.p.A. Via Lago dei Tartari, 3D-3E 00012 Guidonia Montecelio (RM)		
Prove eseguite	Misurazione della trasmittanza termica con metodo numerico		

L'oggetto in prova, costruito in accordo ai dati ed alle caratteristiche forniti dal committente, è stato sottoposto alla serie di prove sperimentali in accordo ai seguenti documenti normativi:
Prestazione termica di finestre, porte e chiusure oscuranti-
Calcolo della trasmittanza termica-
Metodo numerico per telai UNI EN ISO 10077-2:2018

I risultati di prova nel presente documento si riferiscono all(i) solo(i) campione(i) sottoposto(i) a prova. I risultati delle prove sono documentati dalle registrazioni riportate nel presente documento. Le caratteristiche geometriche e strutturali del(i) campione(i) risultano nella descrizione allegata, fornita dal Committente, che costituisce parte integrante del presente rapporto di prova. La responsabilità della conformità di ogni campione avente la stessa denominazione di quello provato è in carico al produttore.

03/10/2023

Data — Lo Sperimentatore: Geom. Danilo Massi — La Direzione: Dott. Ing. Camillo Orsi

La parziale riproduzione di questo documento è permessa solo con l'autorizzazione scritta di ISMES.

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO — LAB N° 1923 L

Il laboratorio soddisfa i requisiti della Norma ISO/IEC 17025:2017 "Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e taratura". La validità dell'accreditamento e la lista delle prove accreditate possono essere verificate sul sito WEB: www.istedil.it

Mod. RPRO v. 1

ISMES S.p.A.
Via Lago dei Tartari,3D-3E
I-00012 Guidonia, (Roma)
Italy
Tel: +39 0774 353580
e-mail: info@istedil.it
www.istedil.it

Capitale sociale € 200.000
interamente versato
Trib. di Roma 1256/72-C.C.I.A.A 358813
P.I. IT00887271005-C.F. 00422780585

Società soggetta ad attività di Direzione
e coordinamento di CESI S.p.A.

Personale del Committente presente alle prove
n.a.

Riconoscimento del campione in prova
Il produttore/Committente garantisce che il file provato è disegnato secondo la scheda tecnica presentata. ISMES ha verificato che i dati riportati in tale scheda rappresentassero adeguatamente nella forma e nelle dimensioni i dettagli essenziali e le parti del file provato.

Esito delle prove

Norma	Prova	Esito
UNI EN ISO 10077-2:2018	Calcolo della trasmittanza termica	Ud = W/m²k 1,28
La regola decisionale nella valutazione della conformità si basa sul metodo di accettazione semplice secondo ILAC-G8:09/2019, senza considerare le incertezze di misurazione		

Incertezze di misura
Le incertezze di misura indicate sono determinate conformemente alla Pubblicazione JCGM 100 "Evaluation of measurement data - Guide to the expression of uncertainty in measurement" e sono basate sull'incertezza standard moltiplicata per un fattore di copertura pari a 2, che per una distribuzione normale corrisponde ad un livello di confidenza pari approssimativamente al 95 %.

Informazioni del laboratorio

Data di ricezione del file	18/09/2023 (il disegno è stato verificato all'atto della ricezione)
Luogo di esecuzione delle prove	ISMES – Via Lago di Tartari 3D-3E – Guidonia (RM)
Squadra di prova ISMES	Dott. ing. Camillo Orsi Geom. Danilo Massi
Laboratorio di prova	Elementi costruttivi
Note	/

1 CARATTERISTICHE DEL CAMPIONE IN PROVA COMUNICATE DAL COMMITTENTE

Tipologia	Porta di sicurezza ad un'anta a battente
Denominazione	I.B. 3 / 4
Tipo di apertura	A battente
Struttura infisso	Acciaio
Dimensioni totali (mm)	800-850-900 x 210

Note
n.a.

2 LISTA DEGLI STRUMENTI UTILIZZATI NELLE PROVE

Matricola	Modello	Tipologia
2-2262049	FLIXO PRO 8.0.923.1	Software elementi finiti

3 RISULTATI DELLE PROVE

3.1 Predisposizione del set-up di prova e metodologia applicata

Il file inviato dal committente viene scomposto in sezioni ed in seguito vengono eliminati tutti i componenti del disegno non necessari al calcolo

Le singole sezioni vengono importate in FLIXO 8 Pro e calcolate come Ueq o Psi ed infine elaborate tramite un foglio di calcolo.

3.2 Misura dei parametri ambientali

La misura dei parametri ambientali è stata realizzata durante il periodo di condizionamento e durante le prove, per mezzo di Termoigrometro RS1160.

I valori registrati durante il periodo di condizionamento (valori relativi alle 4 h antecedenti l'inizio della prova) non sono risultati al di fuori dei limiti imposti dalle singole norme di riferimento applicabili.

I valori registrati all'inizio delle prove sono stati:

- temperatura: N/A °C;
- umidità relativa: N/A %;
- Pressione atmosferica N/A kPa

3.3 Trasmittanza termica

Condizioni ambientali durante la prova
- temperatura: N/A °C
- umidità relativa: N/A %
- Pressione atmosferica: N/A kPa

Posizionamento del campione in prova
Ai fini dell'esecuzione della prova, il campione è stato posizionato nella parete di prova nelle seguenti condizioni:

- **faccia esposta:** N/A.
- **condizioni di chiusura:** N/A.

CERTIFICAZIONE CLASSE 4 DOPPIA ANTA

ISMES a CESI Company — ISTEDIL

RAPPORTO DI PROVA

Documento n.	241/2023-A	Copia n. 1	Numero di pagine 6
Oggetto in prova	Porta di sicurezza a due ante a battente		
Denominazione	I.B. 3 / 4 a due ante		
Numero di serie	-		
Produttore	ITALBLINDO Srls Zona Ind. Loc. Aeroporto - 89900 Vibo Valentia (VV)		
Committente	ITALBLINDO Srls Zona Ind. Loc. Aeroporto - 89900 Vibo Valentia (VV)		
Data delle prove	dal 03/09/2023	al 03/10/2023	
Laboratorio di prova	ISMES S.p.A. Via Lago dei Tartari, 3D-3E 00012 Guidonia Montecelio (RM)		
Prove eseguite	Misurazione della trasmittanza termica con metodo numerico		

L'oggetto in prova, costruito in accordo ai dati ed alle caratteristiche forniti dal committente, è stato sottoposto alla serie di prove sperimentali in accordo ai seguenti documenti normativi:
Prestazione termica di finestre, porte e chiusure oscuranti-
Calcolo della trasmittanza termica-
Metodo numerico per telai UNI EN ISO 10077-2:2018

I risultati di prova nel presente documento si riferiscono all(i) solo(i) campione(i) sottoposto(i) a prova. I risultati delle prove sono documentati dalle registrazioni riportate nel presente documento. Le caratteristiche geometriche e strutturali del(i) campione(i) risultano nella descrizione allegata, fornita dal Committente, che costituisce parte integrante del presente rapporto di prova. La responsabilità della conformità di ogni campione avente la stessa denominazione di quello provato è in carico al produttore.

03/10/2023

Data — Lo Sperimentatore: Geom. Danilo Massi — La Direzione: Dott. ing. Camillo Orsi

La parziale riproduzione di questo documento è permessa solo con l'autorizzazione scritta di ISMES.

Il laboratorio soddisfa i requisiti della Norma ISO/IEC 17025:2017 "Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e taratura". La validità dell'accreditamento e la lista delle prove accreditate possono essere verificate sul sito WEB: www.istedil.it

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO — LAB N° 1923 L

Mod. RPRO v. 1

ISMES S.p.A.
Via Lago dei Tartari,3D-3E
I-00012 Guidonia, (Roma)
Italy
Tel: +39 0774 353580
e-mail: info@istedil.it
www.istedil.it

Capitale sociale € 200.000
interamente versato
Trib. di Roma 1256/72-C.C.I.A.A 358813
P.I. IT00887271005-C.F. 00422780585

Società soggetta ad attività di Direzione
e coordinamento di CESI S.p.A.

Personale del Committente presente alle prove
n.a.

Riconoscimento del campione in prova
Il produttore/Committente garantisce che il file provato è disegnato secondo la scheda tecnica presentata. ISMES ha verificato che i dati riportati in tale scheda rappresentassero adeguatamente nella forma e nelle dimensioni i dettagli essenziali e le parti del file provato.

Esito delle prove

Norma	Prova	Esito
UNI EN ISO 10077-2:2018	Calcolo della trasmittanza termica	Ud = W/m^{2}k 1,29
La regola decisionale nella valutazione della conformità si basa sul metodo di accettazione semplice secondo ILAC-G8:09/2019, senza considerare le incertezze di misurazione		

Incertezze di misura
Le incertezze di misura indicate sono determinate conformemente alla Pubblicazione JCGM 100 "Evaluation of measurement data - Guide to the expression of uncertainty in measurement" e sono basate sull'incertezza standard moltiplicata per un fattore di copertura pari a 2, che per una distribuzione normale corrisponde ad un livello di confidenza pari approssimativamente al 95 %.

Informazioni del laboratorio

Data di ricezione del file	18/09/2023 (il disegno è stato verificato all'atto della ricezione)
Luogo di esecuzione delle prove	ISMES – Via Lago di Tartari 3D-3E – Guidonia (RM)
Squadra di prova ISMES	Dott. ing. Camillo Orsi Geom. Danilo Massi
Laboratorio di prova	Elementi costruttivi
Note	/

1 CARATTERISTICHE DEL CAMPIONE IN PROVA COMUNICATE DAL COMMITTENTE

Tipologia	Porta di sicurezza a due ante a battente
Denominazione	I.B. 3 / 4 a due ante
Tipo di apertura	A battente
Struttura infisso	Acciaio
Dimensioni totali (mm)	800-850-900 + 30 x 210

Note
n.a.

2 LISTA DEGLI STRUMENTI UTILIZZATI NELLE PROVE

Matricola	Modello	Tipologia
2-2262049	FLIXO PRO 8.0.923.1	Software elementi finiti

3 RISULTATI DELLE PROVE

3.1 Predisposizione del set-up di prova e metodologia applicata

Il file inviato dal committente viene scomposto in sezioni ed in seguito vengono eliminati tutti i componenti del disegno non necessari al calcolo

Le singole sezioni vengono importate in FLIXO 8 Pro e calcolate come Ueq o Psi ed infine elaborate tramite un foglio di calcolo.

3.2 Misura dei parametri ambientali

La misura dei parametri ambientali è stata realizzata durante il periodo di condizionamento e durante le prove, per mezzo di Termoigrometro RS1160.

I valori registrati durante il periodo di condizionamento (valori relativi alle 4 h antecedenti l'inizio della prova) non sono risultati al di fuori dei limiti imposti dalle singole norme di riferimento applicabili.

I valori registrati all'inizio delle prove sono stati:

- temperatura: N/A °C;
- umidità relativa: N/A %;
- Pressione atmosferica N/A kPa

3.3 Trasmittanza termica

Condizioni ambientali durante la prova
- temperatura: N/A °C
- umidità relativa: N/A %
- Pressione atmosferica: N/A kPa

Posizionamento del campione in prova
Ai fini dell'esecuzione della prova, il campione è stato posizionato nella parete di prova nelle seguenti condizioni:

- **faccia esposta:** N/A.
- **condizioni di chiusura:** N/A.

CERTIFICAZIONE VARIE CLASSE 3

ISMES a CESI Company — ISTEDIL

RAPPORTO DI CONVALIDA n° 241/2023 Guidonia M. 12/09/2023

Convalida dell'indice di valutazione del potere fonoisolante di una porta ad un'anta le cui caratteristiche geometriche e strutturali risultano nella descrizione allegata che costituisce parte integrante del presente rapporto di convalida.

Committente : ITALBLINDO Srls – Vibo Valentia (VV)

DATI DICHIARATI


Denominazione : I.B. 3/4
Tipo apertura : battente
Isolante applicato : polistirolo densità 13 kg/m^3
Chiusura inferiore : parafreddo Comaio
Guarnizioni perimetrali : n° 2
Dimensioni (mm) : La 1020 ; H 2170

Con riferimento al rapporto di prova n° 1834/2009, emesso da codesto Istituto in data 20/11/2009 e vista la identicità dei campioni, si confermano i valori, determinati secondo la **UNI EN ISO 10140-1,** successivamente riportati:

RISULTATO DELLE MISURE

f Hz	L1	L2	T2	R'	CL
100	92,30	68,30	4,60	23,5	15,0
125	90,80	65,80	4,38	24,3	18,0
160	94,90	70,40	3,91	23,3	21,0
200	96,80	68,20	3,64	27,1	24,0
250	98,10	67,00	2,92	28,7	27,0
315	93,40	63,60	2,75	27,1	30,0
400	94,70	60,40	2,76	31,6	33,0
500	92,50	57,30	2,44	32,0	34,0
630	91,70	55,90	2,21	32,1	35,0
800	90,00	57,20	1,99	28,7	36,0
1000	88,60	55,20	1,88	29,0	37,0
1250	89,60	51,00	1,70	33,8	38,0
1600	89,50	48,40	1,64	36,1	38,0
2000	89,10	46,70	1,58	37,3	38,0
2500	89,10	45,30	1,42	38,2	38,0
3150	90,10	44,10	1,32	40,1	38,0

Rilievi ambientali di laboratorio: 15 °C - 59 % U.R.



Rw (C;Ctr) = 41,0 (-2;-4) dB (500 Hz UNI EN ISO 717-1)

LO SPERIMENTATORE
Geom. Danilo Massi

LA DIREZIONE
Dott. Ing. Camillo Orsi

ISMES S.p.A.
Via Lago dei Tartari,3D-3E I-00012 Guidonia, (Roma) Italy
Tel: +39 0774 353580
e-mail: info@istedil.it
www.ismes.it - www.istedil.it

Uffici, Via Pastrengo,9 24068 Seriate, Bergamo
Tel: +39 02 21251
Lab. Perugia, Via Pietro Soriano 5/E, S. Andrea delle Fratte 06132, Perugia
Tel: +39 075 5271717
Lab. Latina, via Carrara 4, 04013 Latina
Tel: +39 0773 630137

Capitale sociale € 200.000 interamente versato
Trib. di Roma 1256/72-REA 358813
P.I. IT00887271005-C.F. 00422780585
Società soggetta ad attività di Direzione e coordinamento di CESI S.p.A.

ISMES a CESI Company — ISTEDIL

RAPPORTO DI CONVALIDA n° 241/2023-A Guidonia M. 12/09/2023

Convalida della classificazione di permeabilità all'aria, tenuta all'acqua e di resistenza al vento di un infisso a due ante le cui caratteristiche geometriche e strutturali risultano nella descrizione allegata che costituisce parte integrante del presente rapporto di condivisione.

Committente : ITALBLINDO Srls – Vibo Valentia (VV)

DATI DICHIARATI
Denominazione : I.B. 3/4
Tipo apertura : battente
Chiusura inferiore : parafreddo e battuta a soglia
Dimensioni (mm) : 1020 x 2170 (totali) ; 960 x 2130 (apribili)

Con riferimento al rapporto di prova n° 1834/2009-A, emesso da codesto Istituto in data 20/11/2009 e vista la identicità dei campioni, si conferma che per quest'ultimo la classe di permeabilità all'aria, di tenuta all'acqua e di resistenza al vento, determinate rispettivamente secondo le modalità dettate dalla **UNI EN 1026**, **UNI EN 1027** e **UNI EN 12211**, è:

Permeabilità all'aria :	classificazione secondo UNI EN 12207	**Classe**	**3**
Tenuta all'acqua :	classificazione secondo UNI EN 12208	**Classe**	**4A**
Resistenza al vento :	classificazione secondo UNI EN 12210	**Classe**	**C5**

LO SPERIMENTATORE
Geom. Danilo Massi

LA DIREZIONE
Dott. Ing. Camillo Orsi

ISMES S.p.A.
Via Lago dei Tartari,3D-3E I-00012 Guidonia, (Roma) Italy
Tel: +39 0774 353580
e-mail: info@istedil.it
www.ismes.it - www.istedil.it

Uffici, Via Pastrengo,9 24068 Seriate, Bergamo
Tel: +39 02 21251
Lab. Perugia, Via Pietro Soriano 5/E, S. Andrea delle Fratte 06132, Perugia
Tel: +39 075 5271717
Lab. Latina, via Carrara 4, 04013 Latina
Tel: +39 0773 630137

Capitale sociale € 200.000 interamente versato
Trib. di Roma 1256/72-REA 358813
P.I. IT00887271005-C.F. 00422780585
Società soggetta ad attività di Direzione e coordinamento di CESI S.p.A.

ISMES a CESI Company — ISTEDIL

RAPPORTO DI CONVALIDA n° 241/2023-B Guidonia M. 12/09/2023

Convalida del risultato della di resistenza all'azione manuale di effrazione eseguita su una porta blindata a due ante. Le caratteristiche geometriche e strutturali risultano nella descrizione allegata, fornita dal Committente, che costituisce parte integrante del presente rapporto.

Committente : ITALBLINDO Srls – Vibo Valentia (VV)

DATI DICHIARATI

Denominazione : I.B. 3/4
Tipo apertura : battente
Dimensioni (mm) : La 1020 ; H 2170

Con riferimento al rapporto di prova n° 1834/2009-B, emesso da codesto Istituto in data 03/12/2009 e vista la identicità dei campioni, si conferma per quest'ultimo quanto segue:

MODALITA' DI PROVA

La prova è stata eseguita secondo le indicazioni riportate nella **UNI EN 1627** al punto 4.3, utilizzando gli attrezzi elencati nella serie A1, A2 e A3, nei modi e nei tempi dettati dalla norma **UNI EN 1630**.

RISULTATO DELLA PROVA

Dagli esiti delle aggressioni portate dall'operatore sul campione in esame ed a quanto riportato dalla tabella 7 al punto 8 della **UNI EN 1627** si attribuisce al campione per la prova in esame:

CLASSE DI RESISTENZA (RC) = 3

LO SPERIMENTATORE
Geom. Danilo Massi

LA DIREZIONE
Dott. Ing. Camillo Orsi

ISMES S.p.A.
Via Lago dei Tartari,3D-3E I-00012 Guidonia, (Roma) Italy
Tel: +39 0774 353580
e-mail: info@istedil.it
www.ismes.it - www.istedil.it

Uffici, Via Pastrengo,9 24068 Seriate, Bergamo
Tel: +39 02 21251
Lab. Perugia, Via Pietro Soriano 5/E, S. Andrea delle Fratte 06132, Perugia
Tel: +39 075 5271717
Lab. Latina, via Carrara 4, 04013 Latina
Tel: +39 0773 630137

Capitale sociale € 200.000 interamente versato
Trib. di Roma 1256/72-REA 358813
P.I. IT00887271005-C.F. 00422780585
Società soggetta ad attività di Direzione e coordinamento di CESI S.p.A.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

(Direttiva prodotti da costruzione 89/106)

Il sottoscritta Sig.ra Baldo Rosalba

Legale rappresentante della Ditta Italblindo SRLS..

con sede in Zona Ind. Località Aeroporto – 89900 Vibo Valentia (VV) ITALIA.

tel. 0963-263795 – email: italblindo@gmail.com

il cui stabilimento di produzione è ubicato in Zona Ind. Località Aeroporto – 89900 Vibo Valentia (VV) ITALIA

tel. 0963-263795 – email: italblindo@gmail.com

DICHIARA

che il prodotto

tipo : porta blindata per civile abitazione modello AEGIS

identificazione : G.P. 3

impiego : Porta blindata senza caratteristica di resistenza al fuoco

e tenuta al fumo è conforme all'appendice ZA della norma europea UNI EN 14351-1 (finestre e porte)

prove eseguite da : ISTEDIL S.p.A. (laboratorio notificato N° 0529) Via Tiburtina Km 18,300

LO SPERIMENTATORE
Geom. Danilo Massi

LA DIREZIONE
Dott. Ing. Camillo Orsi

ISMES S.p.A.
Via Lago dei Tartari,3D-3E I-00012 Guidonia, (Roma) Italy
Tel: +39 0774 353580
e-mail: info@istedil.it
www.ismes.it - www.istedil.it

Uffici, Via Pastrengo,9 24068 Seriate, Bergamo
Tel: +39 02 21251
Lab. Perugia, Via Pietro Soriano 5/E, S. Andrea delle Fratte 06132, Perugia
Tel: +39 075 5271717
Lab. Latina, via Carrara 4, 04013 Latina
Tel: +39 0773 630137

Capitale sociale € 200.000 interamente versato
Trib. di Roma 1256/72-REA 358813
P.I. IT00887271005-C.F. 00422780585
Società soggetta ad attività di Direzione e coordinamento di CESI S.p.A.


Aegis singolo classe 3



1) Controtelaio
2) Telaio
3) Anta mobile
4) Pannello esterno
5) Pannello interno
6) Pomolo
7) Maniglia
8) Scocca
9) Omega verticale
10) Omega orizzontale
11) Serratura
12) Asta verticale sup/inf
13) Deviatore inferiore
14) Limitatore di apertura
15) Gancio limitatore di apertura
16) Supporto cerniera
17) Rostro fisso
18) Spioncino Grandangolare 180°
19) Pomolo per gancio di sicurezza
20) Zanca
21) Cavallotto per fissaggio– regolazione telaio
22) Soglia mobile paraspifferi
23) Cerniera regolabile



Aegis doppio classe 3

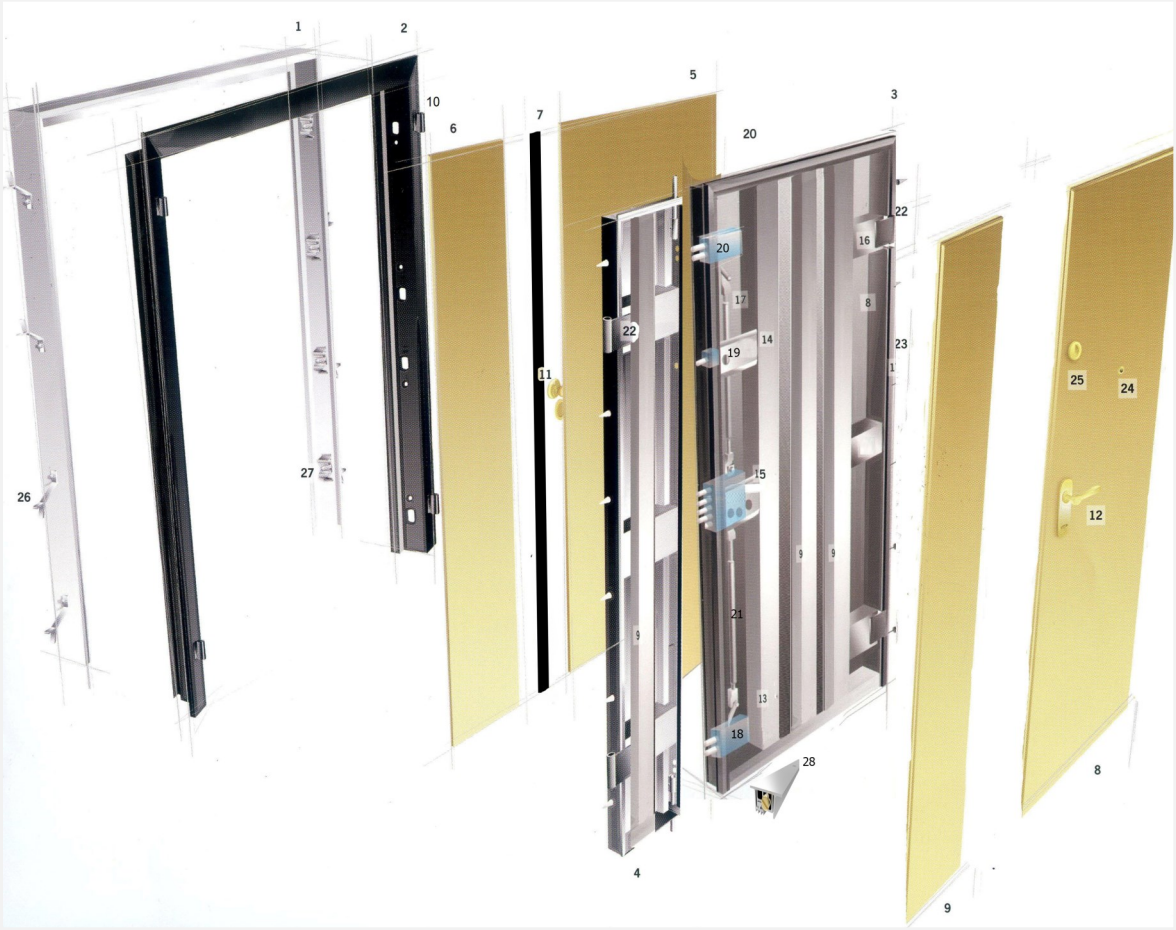

1) Controtelaio
2) Telaio
3) Anta mobile
4) Antina apribile
5) Pannello esterno anta mobile liscio
6) Pannello esterno antina mobile
7) Battuta in alluminio
8) Pannello interno anta mobile
9) Pannello interno antina mobile
10) Cerniera regolabile
11) Pomolo
12) Maniglia
13) Scocca
14) Omega verticale
15) Serratura
16) Supporto cerniera
17) Asta verticale superiore
18) Deviatore inferiore
19) Gancio di sicurezza
20) Deviatore verticale superiore
21) Asta verticale inferiore
22) Cerniera lato anta
23) Rostro fisso
24) Spioncino grandangolare 180°
25) Pomolo per gancio di sicurezza
26) Zanca
27) Cavallotto per fissaggio telaio
28) Soglia mobile paraspifferi




Aegis singolo classe 4



Il kit classe 4 integra alla classe 3 i seguenti componenti:

1) **Coibentazione con polistirolo**
2) **Doppia lamiera**
3) **Soglia termica di battuta**

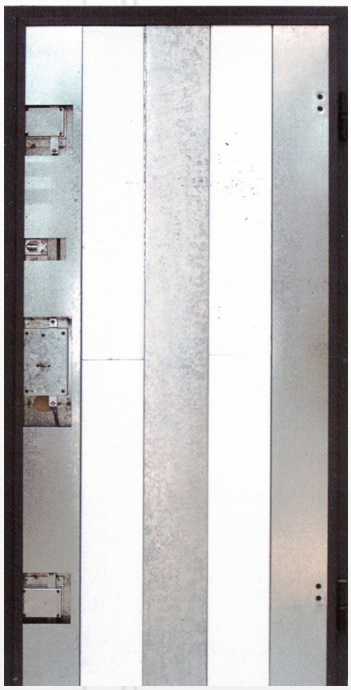

Caratteristiche Porta AEGIS Classe 3

SCOCCA ZINCATA: Monolamiera da 10 decimi pressopiegata a freddo con 3 canotti verticali di rinforzo.

CONTROTELAIO E TELAIO ZINCATO: da 20 decimi, fissato alla parete con 8 robustissime zanche anti-sfondamento in acciaio.

N. 4 ROSTRI MAGGIORATI: disposti sul lato delle cerniere realizzati in acciaio diametro 20 mm che servono ad impedire lo scardinamento della porta lato cerniere.

N. 2 CERNIERE: con registro in verticale ed orizzontale per una migliore posa in opera.

SERRATURA A CREMAGLIERA: cilindro europeo protetto da defender in acciaio e antishock che chiude in 8 punti verticali, con 1 chiave da cantiere + 5 padronali.

PIASTRE ANTITRAPANO: lamina d'acciaio speciale, più resistente al trapano ed altri utensili da scasso, posta sopra ogni serratura e dispositivo come ulteriore protezione.

LIMITATORE DI APERTURA: per un facile fermo di sicurezza, si aziona facilmente dall'interno lasciando la possibilità di vedere all'esterno.

SPIONCINO: GRANDANGOLARE A 180°

PARASPIFFERI: a filo con il pavimento, a caduta automatica assicura la tenuta ermetica contro gli spifferi d'aria e di luce.


COIBENTAZIONE con accoglitori in plastica nei fori rostri e fori deviatori.

GUARNIZIONE: sulla porta perimetrale antispiffero.

ACCESSORI: interno ed esterno in ottone massiccio.

Misure luce passaggio	80 x 210	85 x 210	90 x 210	110 x 210	115 x 210	120 x 210
Misure massimo ingombro	94 x 217	99 x 217	104 x 217	124 x 217	129 x 217	134 x 217



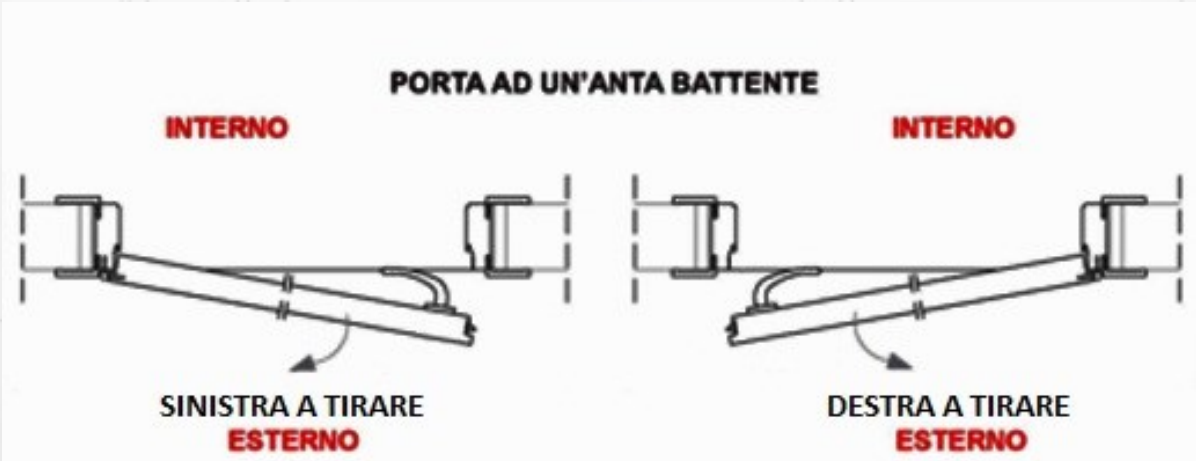

Reggi pannello in alluminio con guarnizione sezionale a palloncino






Precisione



Doppio registro cerniere , laterale e orizzontale per una più facile installazione

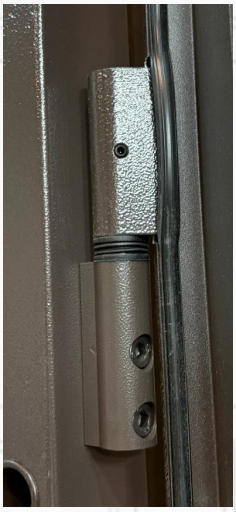




Defender con antishock a protezione del cilindro



Piastra di protezione in acciaio da 30 decimi a protezione serratura

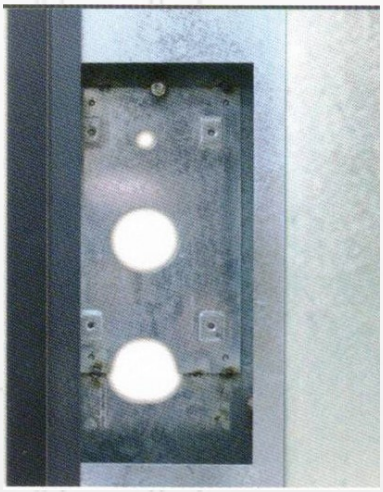

Regolazione dello scrocco + anti scheda



ISTRUZIONI PER LA MURATURA DEL CONTROTELAIO

SEGUIRE LO SCHEMA DI POSIZIONAMENTO DEL CONTROTELAIO TENENDO PRESENTE CHE IL TELAIO È PIÙ LARGO DEL CONTROTELAIO DI 3 CM E PIÙ ALTO DI 1.5 CM, E QUINDI NECESSARIO QUALORA LA POSIZIONE DEL CONTROTELAIO NON È FILO INTERNO,


ESEMPIO 1

CONTROTELAIO A FILO MURO INTERNO



ESEMPIO 2

CONTROTELAIO AL CENTRO MURO (Lasciare 20 mm di spazio tra fine controtelaio e muro)

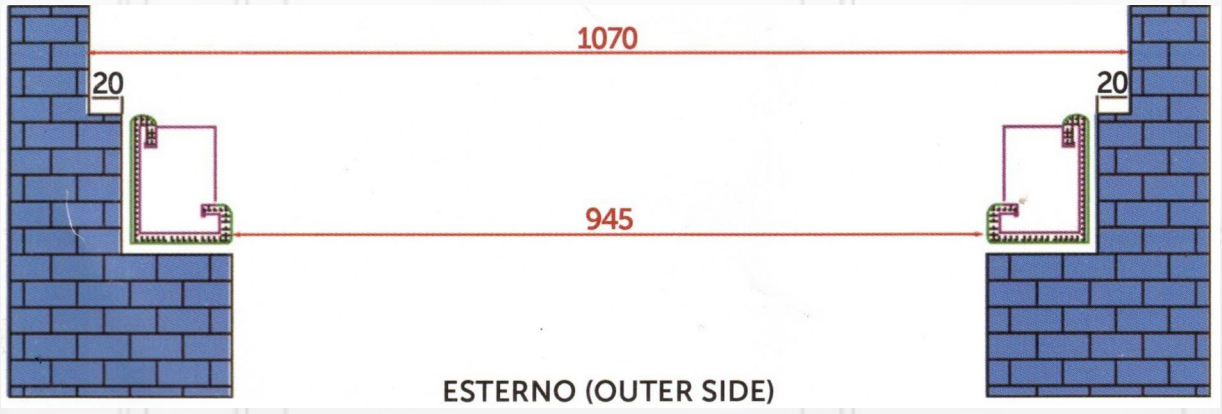

ISTRUZIONI PER L'ASSEMBLAGGIO DEL CONTROTELAIO

1) AVVITARE I DISTANZIATORI AL CAVALLOTTO






2) AVVITARE LA TRAVERSA AL MONTANTE





CONTROTELAIO MONTATO

1) **TRAVERSA**
2) **MONTANTE**
3) **DISTANZIATORE**
4) **CAVALLOTTO**
5) **ZANCA**

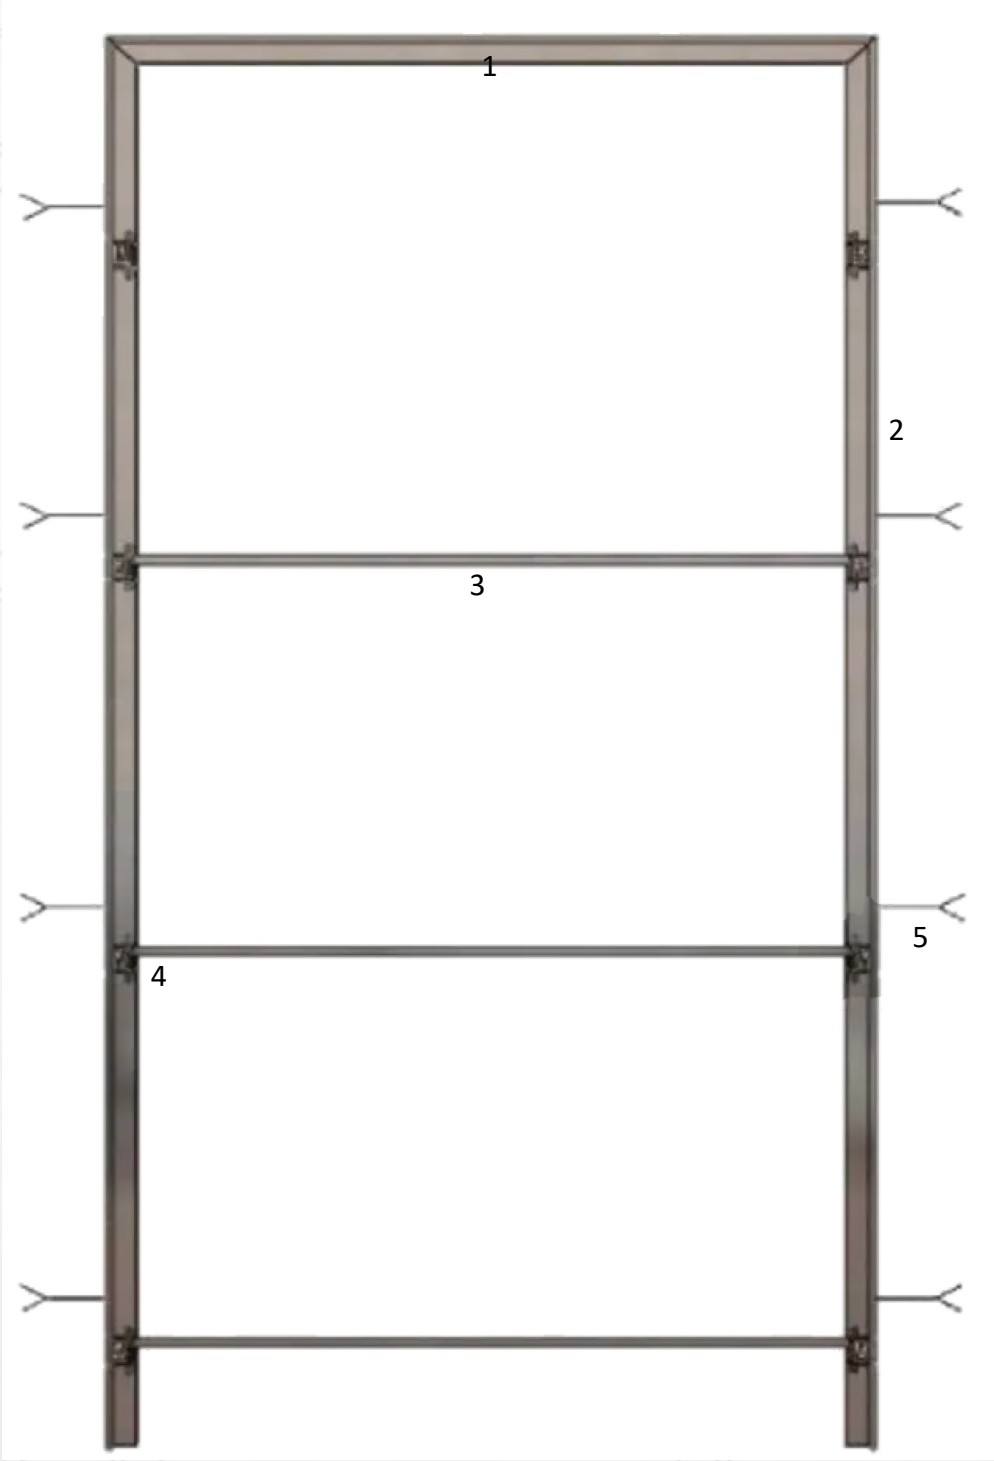



Aegis vano vetro




V1



V2



V3

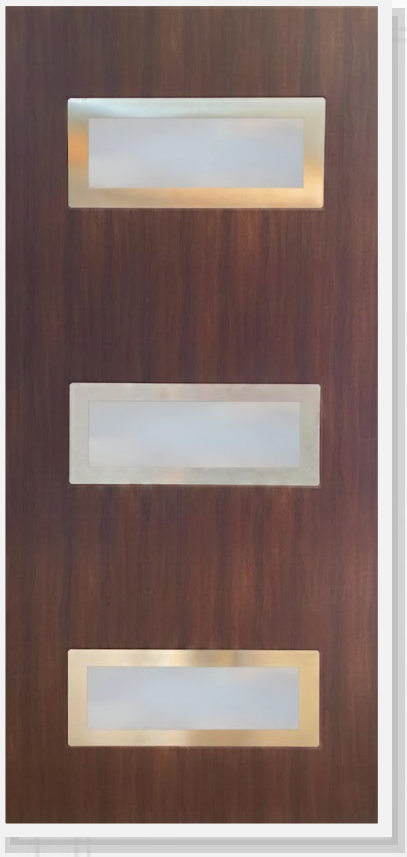

V4



Rivestimenti in alluminio + inserti




UN 700



INSERT 14



UN 801 V

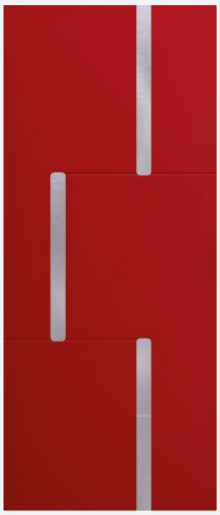

INSERT 03



INSERT 07



UN 803



INSERT 05



UN 807



UN 806



INSERT 06



Rivestimenti in alluminio inciso



UN 987



E-STYLE 37



E-STYLE 39



E-STYLE 16



E-STYLE 32



TIMPA



UN 712



UN 710



UN 982




UN 988



DUNE



Rivestimenti in alluminio bugnato

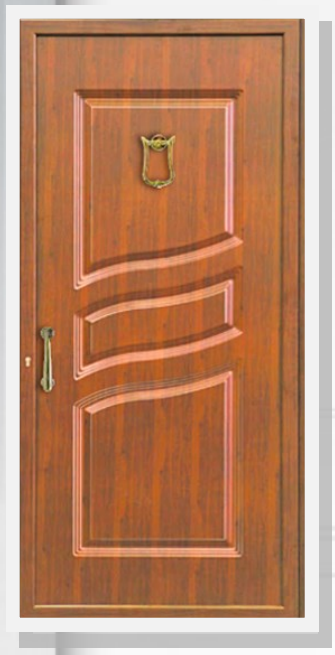

UN 929



UN 950



UN 912



UN 914



UN 915



UN 908



UN 921



UN 975



Rivestimenti in legno



IBP 01



IBP 02



IBP 04




IBP 05



IBP 10



IBP 37

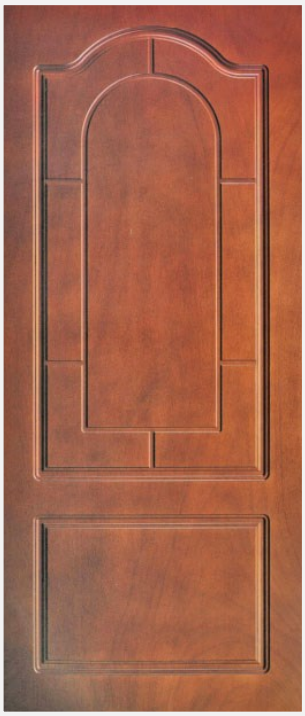

IBP 38



IBP 24



Pannelli in MDF inciso




DNA




CURVE 01



RETTE 01

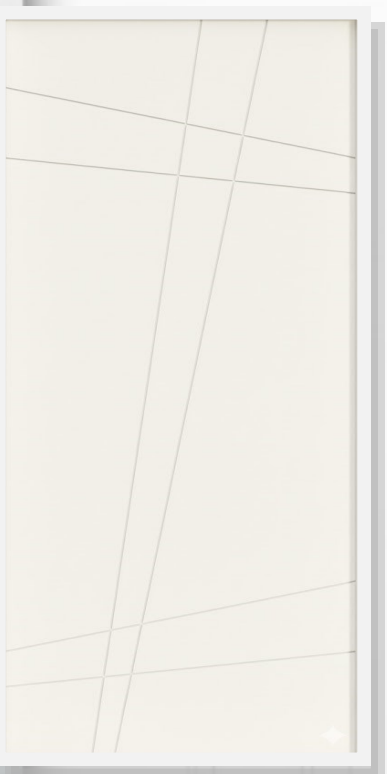

RETTE 02

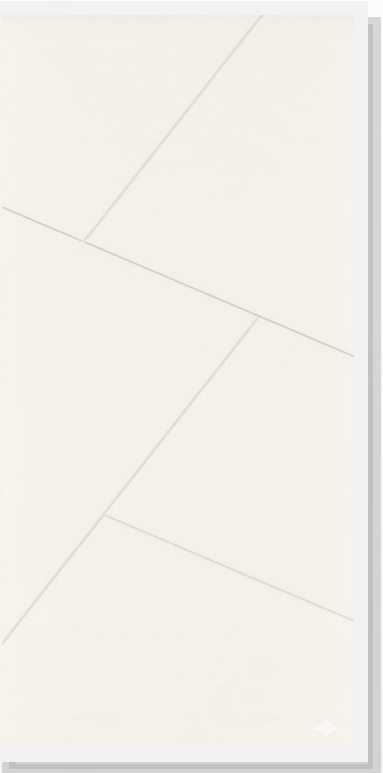


RETTE 03



RETTE 04

Colori standard pannelli lisci

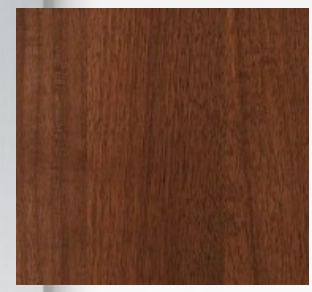


Noce



Tanganika



Ciliegio




Bianco

Colori su richiesta pannelli lisci



Palissandro grigio

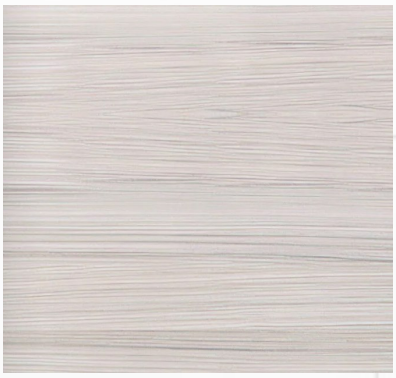

Palissandro bianco



Palissandro blu



Bianco matrix



Noce matrix



Olmo perla

Grate per porte svetrate



IBPS 01 IBPS 02 IBPS 03 IBPS 04 IBPS 05 IBPS 06 IBPS 07

Porte blindate con sopraluce e punto luce



Aegis singolo con sopraluce + grata



Aegis doppio con sopraluce + grata



Aegis con punti luce laterali



Accessori standard
alluminio bronzato




Accessori standard
ottone lucido



Accessori standard
alluminio cromo satinato



Accessori su richiesta
cromo satinato quadrato

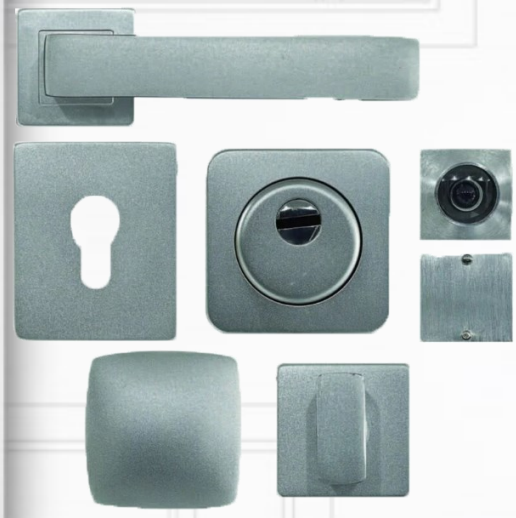

Accessori su richiesta
nero quadrato



Serratura di sicurezza
a doppio cilindro



Serratura di sicurezza con
4 punti di chiusura



KIT SERRATURA MOTORIZZATA




Tastierino numerico

Impronta digitale

RF card

Riscontro elettrico

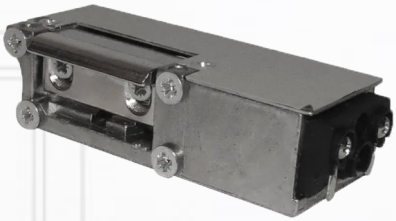

Cilindri di sicurezza

5 + 1 chiave di cantiere



Cilindri di sicurezza co nottolino

5 + 1 chiave di cantiere



Sede legale e operativa :

Zona Industriale Località Aeroporto , 89900 Vibo Valentia (VV)

0963263795

3318426366

italblindo@gmail.com

www.italblindo.it

Scansiona e scopri di più!

